




A la première mise sous tension, la pages suivante s'affiche.

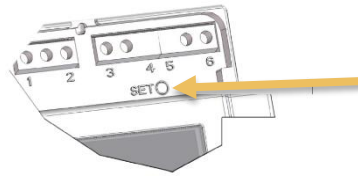

Pour effectuer la configuration préliminaire, appuyer au moins **4 sec** sur le bouton SET.

1

Rentrer la valeur de CT

La valeur de CT est le rapport du primaire par le secondaire du TC

Exemple :
TC 100/5A => rapport CT = 20



Appuyer sur



Modifier la valeur avec



Confirmer sur



Appuyer sur



2

Rentrer la valeur de FSA

La valeur de FSA est le secondaire du TC

Exemple :
TCC 100/1A => FSA = 1



Appuyer sur



Modifier la valeur avec



Confirmer sur

Appuyer sur **3 sec**

Confirmer sur



3

Sauvegarder et quitter